



上部平面図

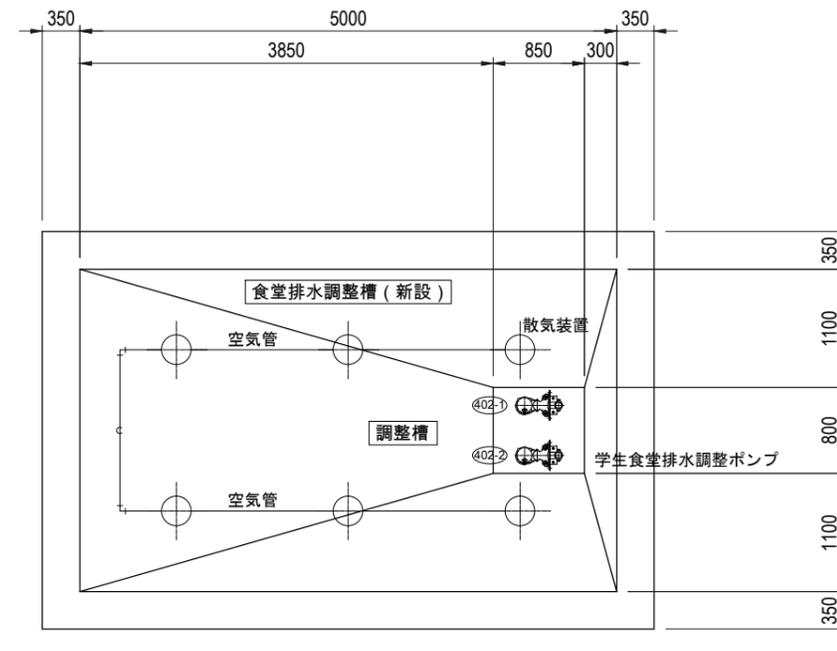

下部平面図

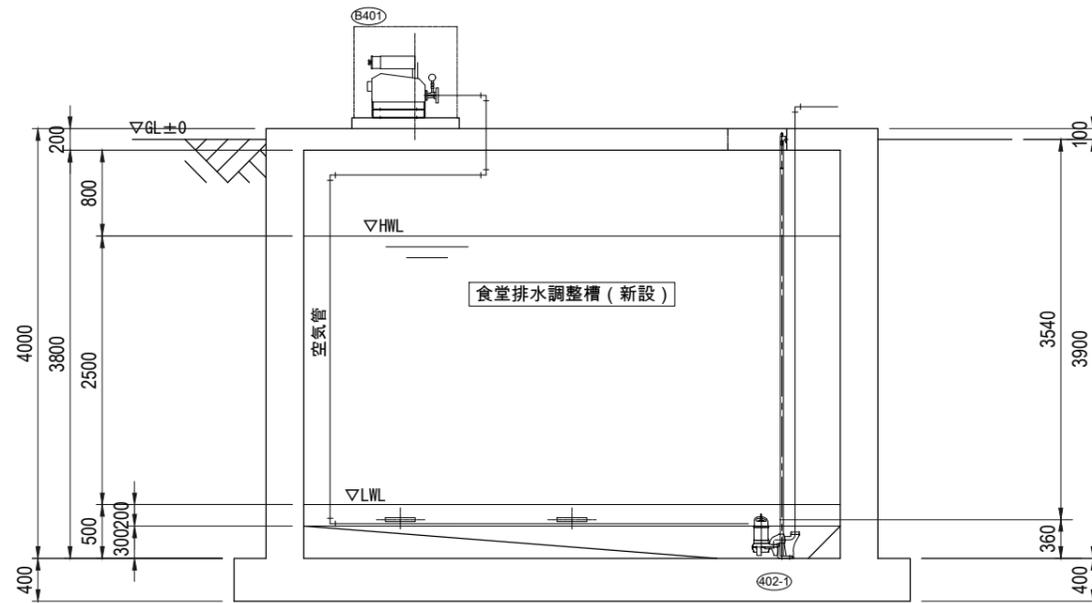

正面断面図

Tag.No	機器名称	仕様	数量	備考
402-1.2	食堂排水調整ポンプ	水中汚水型50A×0.09m3/min×0.75kW	2台	新設
B401	食堂排水調整槽攪拌プロワ	ルーツ型 1.5kW 屋外防音BOX付き	1台	新設
-	散気装置	粗大気泡型	6個	新設

○ 調整槽攪拌空気量 =  $37.5\text{m}^3 \times 1.0\text{m}^3/\text{m}^3\text{h} = 37.5\text{m}^3/\text{h}$   
 =  $0.625\text{m}^3/\text{min}$   
 散気装置条件より 6個設置  $0.150\text{m}^3/\text{min} \times 6\text{個} = 0.9\text{m}^3/\text{min}$  とする。

【備考】  
 食堂排水調整槽(新設)周辺部は、目隠しフェンスを設置する。

参照(親)図面番号	参照(親)図面番号